

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/143791/SLP/SULTANPUR/1053/CFO

दिनांक : 22-01-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **K R INTERNATIONAL SCHOOL** पता **1259 DHEMA MOTIGARPUR,0,SULTANPUR** तहसील - **JAISINGHPUR** प्लॉट एरिया **16822 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3510** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक / टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
K R INTERNATIONAL SCHOOL	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **K R INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **23-01-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **R SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **23-01-2025** से **23-01-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **K R INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **K R INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : भवन में ढाँचागत एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु लो राईज भवनों एवं मिक्स आक्यूपेन्सी की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-2022/905(34) /2016 टी0सी0 दिनांक: 07.01.2022 के दिशा निर्देशों व एन0बी0सी0-2016 का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। बिजली की वायरिंग, मेन पैनल एवं बिजली के लोड इत्यादि से सम्बन्धित समय-2 पर विद्युत विभाग से निरीक्षण कराकर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अतिआवश्यक है। भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने की जिम्मेदारी भवन प्रबन्धन की होगी तथा भवन के ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)


SANJAY SHARMA

1B65CAFE29E99C1E7C74BB27CC0E2FE394CB5DC6

23-01-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 23-01-2025
स्थान : SULTANPUR


Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

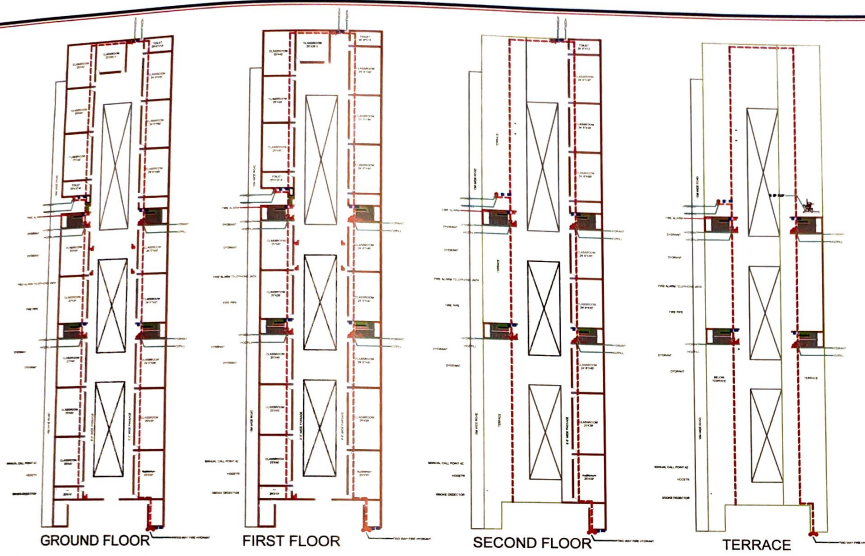

NOTE:-
EACH FIRE HOSE CABINET SHALL CONSIST OF
1 No. SINGLE HANDRED HYDRANT
2 No. FIRE HOSE 33m TYPING WITH
1 No. GIGOT BRACKY
1 No. FIRE AND HOSE REEL
2 No. FIRE EXTINGUISHERS
1 No. FIRE ALARM BELL

NBC NORMS FOR THIS BUILDING

Form of Building	Fire Risk	Water Supply	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment	Fire Fighting Equipment
Height up to 15.24m	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Water Supply (liters)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Fire Fighting Equipment	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



PROPOSED FIRE FIGHTING EQUIPMENTS

S.No.	SYMBOL	DESCRIPTION
1.		FIRE EXTINGUISHER
2.		MANUAL CALL POINT
3.		100 MM DIA. SINGLE HANDRED HYDRANT VALVE WITH 1 NO. 15 M LONG 65 MM DIA. FIRE HOSE PIPE & NO. BRANCH PIPE WITH NOZZLE
4.		DIRECTION
5.		AUTOMATIC CALL POINT SYSTEM




EXISTING BUILDING OF KR INTERNATIONAL SCHOOL

EXISTING FIRE FIGHTING DRAWING

S.No.	SYMBOL	DESCRIPTION
1.		FIRE HOSE REEL
2.		MANUAL CALL POINT
3.		FIRE EXTINGUISHER
4.		100 MM DIA. SINGLE HANDRED HYDRANT VALVE WITH 1 NO. 15 M LONG 65 MM DIA. FIRE HOSE PIPE & NO. BRANCH PIPE WITH NOZZLE
5.		DIRECTION
6.		AUTOMATIC CALL POINT SYSTEM

AREA STATEMENT

S.No.	DESCRIPTION	AREA
1.	FIRE HOSE	100 SQ. MTR

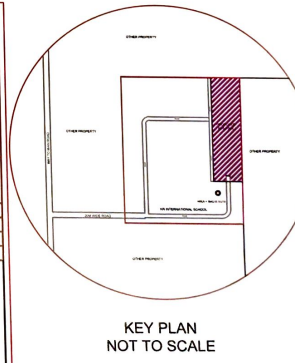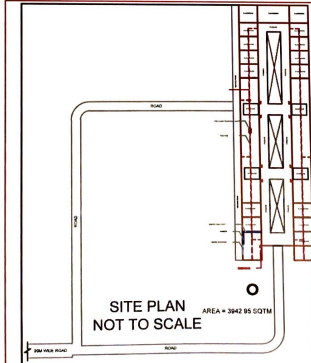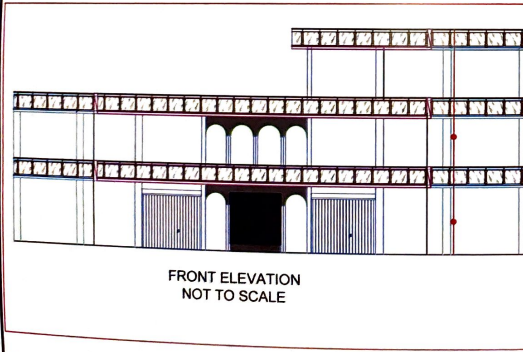

LEGEND:-

FHC	FIRE HOSE CABINET
ABC	ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER
LC2	LC2 TYPE FIRE EXTINGUISHER
RTV	RETURN VALVE
AV	AIR VESSEL
HYD	HYD
FC	FIRE HOSE CABINET
MC	MANUAL CALL POINT
HT	HOTTER
SP	SPRINKLER
SD	SMOKE DETECTOR

LEGEND:-

25 MM Ø PIPE	
35 MM Ø PIPE	
50 MM Ø PIPE	
65 MM Ø PIPE	
80 MM Ø PIPE	
100 MM Ø PIPE	

ORG. NO. DATE

01 17-09-2021

SCALE: AS PER SHOWN

GENERAL NOTES

DO NOT SCALE THE DIMENSIONS
DO NOT SCALE THE DIMENSIONS
DO NOT SCALE THE DIMENSIONS

OWNERS SIGN

ARCHITECTS SIGN